



单位登记号:	510101002505
项目编号:	SCKLJCJSYXGS9063-0004

四川凯乐检测技术有限公司

SiChuan KaiLe Testing Co.,Ltd.

检 测 报 告

Test Report

凯乐检字(2021)第061570W号

项目名称: 磨西镇生活污水处理厂噪声监测

Project Name

委托单位: 甘孜州海螺沟景区供排水
有限责任公司

Applicant

检测类别: 委托检测

Kind of Test

报告日期: 2021年06月30日

Test Date



检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，封面未加盖本公司“CMA 资质认定章”无证明作用。
- 2、报告内容齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不予评价。
- 5、报告检测点位、评价标准等信息由委托方提供，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 7、本检测报告仅供委托方使用，检测报告及数据不得用于商业广告，未经本公司许可其他单位或个人不得使用本检测报告，若对本公司造成负面影响的，本公司保留追究其法律责任的权力。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9、微生物不复检。

通讯资料：

单位名称：四川凯乐检测技术有限公司

地 址：成都市高新区百草路898号智能信息港A901

邮 编：610000

服务电话：（028）87914404

分场所 I：四川凯乐检测技术有限公司巴中场所

地 址：巴中市巴州区盘兴物流园区D5区B栋F3-3层15、17单元

邮 编：636600

分场所 II：四川凯乐检测技术有限公司马尔康场所

地 址：四川省马尔康市马尔康镇查北村一组11号

邮 编：624000

检测报告

1、检测内容

受甘孜州海螺沟景区供排水有限责任公司的委托，我公司于2021年06月26日对磨西镇生活污水处理厂的噪声进行现场检测。该项目位于甘孜州泸定县磨西镇。

2、噪声测点信息

噪声测点信息见表 2-1；噪声源信息见表 2-2。

表 2-1 噪声测点信息

测点编号	测点位置	检测日期	主要声源	功能区类别	检测项目及频次	备注
1#	厂界外 1 米	06 月 26 日	曝气机	2 类	噪声；检测 1 天，昼间 1 次、夜间 1 次	\
2#	厂界外 1 米	06 月 26 日	曝气机	2 类		\
3#	厂界外 1 米	06 月 26 日	曝气机	2 类		\
4#	厂界外 1 米	06 月 26 日	曝气机	2 类		\

表 2-2 噪声源信息

序号	噪声源名称	规格型号及功率	是否运行	数量(台)	声源运行时段	声源距厂界最近距离(米)	声源距地面高差	测试时工况
001	曝气机	\	是	1	昼夜	5	地面	正常

3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

噪声检测项目、方法来源、使用仪器及单位见表 3-1。

表 3-1 噪声检测项目、方法来源、使用仪器及单位

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	检出限及单位
噪声	工业企业厂界环境噪声	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	噪声振动测量仪 KL-ZSJ-15	\ dB(A)

4、检测结果及评价

噪声评价标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

噪声检测结果及评价见表 4-1。

凯乐检字（2021）第 061570W 号

表 4-1 噪声检测结果及评价

检测项目：工业企业厂界环境噪声


单位：dB (A)

检测日期	测点编号	昼间				夜间			
		检测起止时间	检测结果	标准限值	评价	检测起止时间	检测结果	标准限值	评价
06 月 26 日	1#	14:25~14:28	55	60	达标	22:19~22:22	45	50	达标
	2#	14:31~14:34	57	60	达标	22:24~22:27	47	50	达标
	3#	14:36~14:39	56	60	达标	22:31~22:34	45	50	达标
	4#	14:41~14:44	56	60	达标	22:39~22:42	46	50	达标

评价结论

本次检测结果表明，该项目厂界环境噪声昼间、夜间检测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

测点示意图：

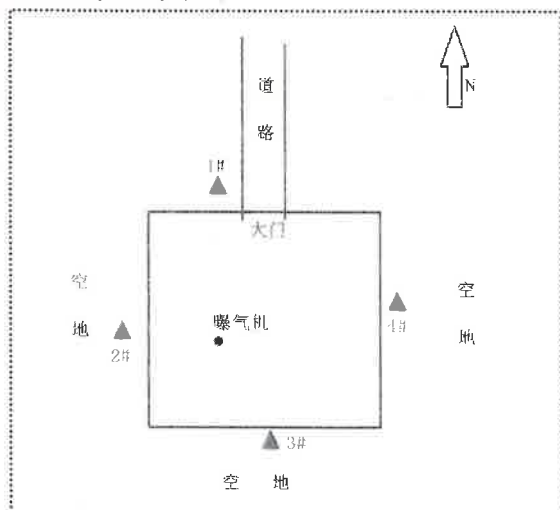

图例说明：▲-噪声检测点；●-噪声源。

（以下空白）

报告编制： 胡琳

报告批准： 司慧

报告审核： 胡天立

签发日期： 2021.06.20